

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 64/26 din 10 iunie 2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Nord
IDNO	1009601000267
Adresa	Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Numărul de telefon/fax	0231 6-19-80
Adresa de e-mail ale autorității contractante	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	adrnord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, denis.gudumac@adrnord.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise; Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord. ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sectoriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționale, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii economice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești în cadrul proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești”						

1	45232150-8	<p>Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești în cadrul proiectului „Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești”</p>	lucrare	1	<p>Date generale:</p> <p>1.1 Amplasarea localităților - Republica Moldova, raionul Ungheni – satele Sculeni și Gherman, raionul Fălești – orașul Fălești și satele Horești, Lucăceni, Risipeni, Izvoare, Călugăr, Frumușica, Făleștii Noi, Albinețul Vechi, Năvârneț (Etapa 1) și satele Taxobeni, Vrănești, Hrubna Nouă, Buciumeni, Cioropcani, Musteață, Scumpia, Sărata Veche (Etapa 2).</p> <p>1.2 Denumirea obiectului – Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești.</p> <p>1.3 Tipul rețelei – aducțiune de apă.</p> <p>1.4 Categoria după gradul de alimentare cu apă – III pentru toate satele și II pentru orașul Fălești.</p> <p>1.5 Sursa de apă – râul Prut, stația de tratare a apei din sistemul de alimentare cu apă a județului Iași.</p> <p>1.6 Principalii indicatori tehnico-economici: -Numărul de locuitori conectați la sistemul centralizat de alimentare cu apă, în anul 2025 loc. 0 -Idem, în anul 2035 (Etapa 1) loc. 29.262 -Idem, în anul 2040 (Etapa 2) loc. 44.716 -Debitul de apă pentru anul 2025 m³/zi 0,00</p>	<p>65618050,00 MDL fără TVA</p>
---	------------	---	---------	---	--	--

					<p>-Debitul de apă pentru anul 2035 (Etapa 1) m³/zi 4.418,30</p> <p>-Debitul de apă pentru anul 2040 (Etapa 2) m³/zi 6.404,48</p> <p>-Sursa de apă – râul Prut, sistemul de alimentare cu apă din județul Iași (Romania) m³/h suficient</p> <p>-Lungimea aducțiunii din conductă din PEID neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PEID100, PN10, SDR17, D=500 – 63 mm (Lot 1) m 4.811,00</p> <p>-Lungimea aducțiunii din conductă din PEID neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PEID100, PN10, SDR17, D=110 mm (Lot 2) m 72,0</p> <p>-Lungimea aducțiunii din conductă din PEID neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PEID100, PN10, SDR17, D=75 – 32 mm (Lot 3) m 2.291,0</p> <p>-Lungimea aducțiunii din conductă din PEID neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PEID100, PN10, SDR17, D=160 – 63 mm (Lot 4) m 5.387,0</p> <p>-Lungimea aducțiunii din conductă din PEID neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PEID100, PN10, SDR17, D=160 – 63 mm (Lot 5) m 233,0</p> <p>-Lungimea aducțiunii din conductă din PEID neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>D=90 – 63 mm (Lot 6) m 42,0</p> <p>-Lungimea aducțiunii din conductă din PEID neagră cu linii albastre cu un strat de protecție PE albastră, PE100, PN10, SDR17, D=90 – 63 mm (Lot 7) m 3.065,0</p> <p>2.2. Condițiile inginero-geologice. Scurtă descriere</p> <p>Terenul este amplasat în intravilanul și extravilanul satelor Sculeni, Gherman, Horești, Lucăceni, Risipeni, Călugăr, Frumușica și orașul Fălești. Din punct de vedere ale condițiilor geologico-inginerești și hidrogeologice terenul atribuit pentru construcția planificată posedă un caracter pozitiv.</p> <p>Din punct de vedere geografic sectorul este amplasat în partea vestică a Republicii Moldova cu o altitudine ce variază în limitele 180 m - 50 m. Suprafața topografică este înclinată cu o înclinație de peste 20° și nu este supusă eroziunii. În limitele sectorului nu au fost fixate procese geologice de suprafață cum ar fi alunecări de teren, surpări, inundări. Structura geologică a terenului este alcătuită din următoarele roci: sol vegetal, argilă nisipoasă, argilă compactă. Gradul de seismicitate a terenului studiat este 7.</p> <p>Tasabilitatea se adoptă -</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>sol netasabil. Ape subterane se întâlnesc în zona forajelor 1, 4, la o adâncime de 4,1 – 4,7 m.</p> <p>2.3. Situația prezentă</p> <p>Localitățile care se vor conecta la aducțiunea de apă în Etapa 1.</p> <p>Satul Sculeni.</p> <p>În prezent localitatea Sculeni dispune de un sistem de alimentare cu apă. Alimentarea cu apă are loc prin intermediul a câtorva sonde arteziene. Fiecare sondă arteziană este dotată cu câte o pompă submersibilă, aceste pompe pompează apa direct din sonde către un turn de apă. Pe teritoriul sondelor arteziene există și o stație de clorinare a apei, astfel apa înmagazinată în turn este dezinfectată. Din turn apa este transportată gravitațional către consumatori prin intermediul rețelei de distribuție.</p> <p>Satul Gherman.</p> <p>Localitatea Gherman nu dispune de un sistem de alimentare cu apă însă primăria comunei Sculeni este la etapa de elaborare a unui proiect de execuție care presupune conectarea unor turnuri de apă din aducțiunea existentă din zonă.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Orașul Făleşti.</p> <p>Orașul Făleşti dispune de un sistem de alimentare cu apă care constă din sonde arteziene, stație de pompare treapta 1, stație de pompare treapta 2, rezervoare de înmagazinare a apei și rețele de distribuție. Calitatea apei lasă de dorit. În prezent apa captată din sondele arteziene practic este nepotabilă și nepotrivită pentru alimentarea cu apă a populației.</p> <p>Satele Horești și Lucăceni.</p> <p>Ambele localități dispun de un sistem de alimentare cu apă. Acest sistem constă din fântâni de captaj dotate cu pompe submersibile care pompează apa către un turn de apă. Din turn, apa este transportată gravitațional către rețeaua de distribuție a ambelor localități.</p> <p>Comuna Risipeni (Risipeni I Bocșa).</p> <p>Comuna Risipeni dispune de o stație de tratare a apei, rezervor de înmagazinare și rețea de distribuție însă stația de tratare nu este conectată la o sursă de apă. Din acest motiv întregul sistem de alimentare ce apă nu este funcțional.</p> <p>În prezent este în desfășurare un proiect de</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>execuție pentru reabilitarea sondei arteziene și construirea unei aducțiuni de la această sondă până la rezervorul existent.</p> <p>Satul Izvoare.</p> <p>În prezent localitatea Izvoare dispune de un sistem de alimentare cu apă. Alimentarea cu apă are loc dintr-o sondă arteziană și o fântână de captaj. Sonda arteziană cât și fântâna de captaj sunt dotate cu câte o pompă submersibilă, aceste pompe pompează apa către turnurile de apă. Din turnuri apa este transportată gravitațional către consumatori prin intermediul rețelei de distribuție.</p> <p>Satul Călugăr.</p> <p>Satul Călugăr dispune de două turnuri de înmagazinare a apei și de o rețea de distribuție, însă turnurile nu sunt conectate la o sursă de apă. Din acest motiv întregul sistem de alimentare ce apă nu este funcțional.</p> <p>În prezent este în desfășurare un proiect de execuție pentru conectarea turnurilor la rețeaua de distribuție din orașul Fălești.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Satul Frumușica.</p> <p>Localitatea Frumușica nu dispune de un sistem de alimentare cu apă însă primăria comunei Călugăr dispune de un proiect de execuție pentru conectarea satului Frumușica la un sistem regional de alimentare cu apă. Acest proiect constă din două turnuri de apă și rețeaua de distribuție.</p> <p>Satele Făleștii Noi, Albinețul Vechi, Năvârneț.</p> <p>Toate aceste localități dispun de un sistem propriu de alimentare cu apă care constă din sonde arteziene, turnuri / rezervoare de apă și rețea de distribuție a apei.</p> <p>Totodată există infrastructura existentă ca aceste localități să se poată conecta la un sistem regional de alimentare cu apă.</p> <p>Localitățile care se vor conecta la aducțiunea de apă în Etapa 2.</p> <p>Satele Taxobeni, Vrănești, Hrubna Nouă, Buciumeni, Cioropcani, Musteață, Scumpia, Sărata Veche.</p> <p>Din aceste localități doar satele Sărata Veche și Scumpia dispun de un mic sistem de alimentare cu apă, celelalte nu dispun de un sistem de alimentare cu apă și nici de un proiect de execuție. Aceste localități</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>urmează a fi conectate la sistemul regional de alimentare cu apă în Etapa 2.</p> <p>Calitatea apei captate din sondele arteziene existente nu satisfac cerințele “Apă-Potabilă”. De aceea conducerea raionului Fălești a hotărât inițierea proiectării și respectiv construcția unui sistem de alimentare cu apă (aducțiune) comun pentru toate localitățile.</p> <p>Totodată locuitorii acestor localități îndepărtează deșeurile și gunoiul de la animale în curțile proprii, ceea ce duce jur la contaminarea apei din pânza freatică.</p> <p>Scopul principal al acestui proiect este alimentarea cu apă potabilă a acestor localități. Canalizarea acestor sate se va face într-un proiect aparte.</p> <p>3.3. Debitul și presiunea pe rețea</p> <p>Consumul de apă pentru toate localitățile luate în calcul pentru anul 2035 constituie $6.404,48 \text{ m}^3/\text{zi} = 266,85 \text{ m}^3/\text{h} = 74,13 \text{ L/s}$.</p> <p>Consumul de apă calculat se adoptă pentru ziua consumului maxim la ora consumului mediu.</p> <p>Calculul aducțiunii de apă are loc pentru ora consumului mediu.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>3.4. Sursa de apă</p> <p>Sursa de apă pentru localitățile prevăzute în acest proiect va servi râul Prut prin sistemul existent de alimentare cu apă din județul Iași (România).</p> <p>3.5. Schema de alimentare cu apă</p> <p>În sarcina viitorului operator al sistemului de transport a apei intră străpungerea râului Prut, construirea unei aducțiuni de la râul Prut până la viitoarea platformă de apă, inclusiv turnuri de apă (la necesitate). Presiunea minimă la intrarea în aducțiunea proiectată nu va fi mai mică decât 15,0 m.</p> <p>-Aducțiune spre orașul Fălești.</p> <p>De la punctul de racordare, gravitațional apa va fi transportată către stația de pompare SP-5, de aici cu ajutorul a 2 pompe apa va fi pompată către stația de pompare SP-2. În fața SP-2 se vor monta două bazine de bufer cu volumul de 50 m³ fiecare. Acestea vor avea rolul de compensare a presiunii cât și de înmagazinare a apei pentru satul Taxobeni. Din stația de pompare a apei SP-2, apa va fi pompată direct către rezervoarele de apă proiectate pe teritoriul</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>stației de tratare a apei Fălești (nefuncțională).</p> <p>-Aducțiune spre satul Sculeni.</p> <p>Din aducțiunea principală se va brânși aducțiunea pentru localitatea Sculeni. Transportarea apei către turnul de apă existent va avea loc prin intermediul unei stații de pompare proiectate (stația de pompare Sculeni).</p> <p>-Aducțiune spre satul Horești.</p> <p>Această aducțiune va transporta apa gravitațional din conducta existentă către turnul de apă existent care servește pentru înmagazinarea apei atât pentru satul Horești cât și pentru satul Lucăceni.</p> <p>-Aducțiune spre satele Risipeni și Izvoare.</p> <p>De la punctul de racordare (conducta de apă existentă), gravitațional apa va fi transportată până la rezervorul de apă existent, din acest rezervor se va alimenta cu apă potabilă satele Risipeni și Bocșa. Cu ajutorul stației de pompare proiectate (stația de pompare Izvoare) apă va fi transportată către satul Izvoare. Tot din această conductă vor fi alimentate și satele Buciumeni și Coropceni (Etapa 2).</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>-Aducțiune spre satul Frumușica.</p> <p>Din conducta (aducțiunea) proiectată se va brânșa și segmentul de aducțiune care va alimenta turnurile de apă din satul Frumușica.</p> <p>-Aducțiune spre satul Călugăr.</p> <p>Din aducțiunea existentă se va brânșa și segmentul de aducțiune care va alimenta turnurile de apă existente din satul Călugăr.</p> <p>-Aducțiune spre sectorul Fabrica de zahăr Fălești.</p> <p>Din rezervoarele de apă proiectate pe teritoriul stației de tratare a apei Fălești (nefuncțională), gravitațional apa va fi transportată către rezervoarele existente de pe teritoriul sectorului Fabrica de zahăr din orașul Fălești.</p> <p>Calculul hidraulic a aducțiunii de apă a fost efectuat cu ajutorul programului de calcul Epanet cât și cu ajutorul tabelor de calcul elaborate de către А.Ф. Шевелев „Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб”.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

4. ADUCȚIUNEA DE APĂ

Aducțiunea de apă este proiectată în conformitate cu: CP G.03.08.2020

“Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă cu un debit sub 200 m³/zi, pentru localități de până la 3.000 locuitori”, СНиП 2.04.02-84

„Водоснабжение.

Наружные сети и сооружения”, cu

completări din СНиП

2.04.01-85 și СНиП

3.05.04-85. Aducțiunea de

apă se adoptă a fi din

conductă din PE neagră

cu linii albastre cu un strat

de protecție PE albastră:

-Aducțiune de apă spre stația de tratare

(nefuncțională) din orașul

Fălești. Această aducțiune

constă din câteva sectoare:

de la punctul de racordare

(CA-1) până la stația de

pompare existentă SP-5;

de la stația de pompare

existentă SP-5 până la

conectarea în conducta

existentă (CA-10);

de la p. 10 până la

rezervoarele de apă

proiectate (platforma SP-

2);

de la rezervoarele de apă

proiectate (platforma SP-

2) până la p. 13;

de la CA-19 până la CA-

21;

					<p>de la CA-23 până la CA-37;</p> <p>de la p. 28 până la rezervoarele de apă proiectate (platforma stația de tratare Fălești);</p> <p>de la rezervoarele de apă proiectate (platforma stația de tratare Fălești) până la p. 33 (conectarea la conducta existentă care va transporta apă către sistemul de alimentare cu apă Fălești).</p> <p>Aceste sectoare de aducțiune vor fi din conductă din PEID100, PN10, SDR17, D=500 – 63 mm, cu lungimea de 4.811,0 m.</p> <p>-Aducțiune de apă spre satul Sculeni (de la CA-3 până la CA-46), conductă din PEID100, PN10, SDR17, D=110 mm, cu lungimea de 72,0 m;</p> <p>-Aducțiune de apă spre satul Horești / Lucăceni (de la CA-18 până la turnul de apă existent), conductă din PEID100, PN10, SDR17, D=75 - 32 mm, cu lungimea de 2.291,0 m;</p> <p>-Aducțiune de apă spre satele Risipeni / Izvoare (de la Cex-1 până la turnul de apă existent / satul Izvoare), conductă din PEID100, PN10, SDR17, D=160 - 63 mm, cu lungimea de 5.387,0 m;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>-Aducțiune de apă spre satul Frumușica (de la CA-35 până la CA-68), conductă din PEID100, PN10, SDR17, D=160 - 63 mm, cu lungimea de 233,0 m;</p> <p>-Aducțiune de apă spre satul Călugăr (de la CA-38 până la turnurile de apă existente), conductă din PE100, PN10, SDR17, D=90 - 63 mm, cu lungimea de 42,0 m;</p> <p>-Aducțiune de apă spre sectorul Fabrica de zahăr Fălești (de la CA-43 până la CA-76 / rezervorul de apă existent), conductă din PE100, PN10, SDR17, D=90 - 63 mm, cu lungimea de 3.065,0 m.</p> <p>Lungimea totală a tuturor aducțiunilor de apă proiectate pentru aceste localități este de 15.901,0 m.</p> <p>Conductele se vor monta la adâncimea de minim 1,3 m (a se vedea profilele). La intersecția aducțiunii de apă cu drumurile auto și răulețe, acestea vor fi dotate cu tuburi de protecție din polietilenă. În locurile unde aducțiunea de apă va fi montată pe drumuri acoperite cu beton-asfalt, în proiect se preconizează excavarea și restabilirea drumului.</p> <p>Căminele de vizitare se adoptă din elemente prefabricate din beton</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>armat, conform proiectului tipic 901-09-11.84.</p> <p>În porțiunile de aducțiune, unde nu este posibil respectarea distanței minime de la conductă până la diferite construcții sau alte rețele subterane, se preconizează montarea aducțiunii de apă în tuburi de protecție din polietilenă.</p> <p>5. ÎNMAGAZINAREA APEI. REZERVOARELE DE APĂ</p> <p>Pentru înmagazinarea compensării de apă, volumului de apă pentru incendiu și pentru avarie pentru satul Taxobeni și orașul Fălești vor servi două rezervoare de apă potabilă proiectate cu volumul de 500 m³ fiecare pentru orașul Fălești și respectiv două rezervoare de apă potabilă proiectate cu volumul de 50 m³ fiecare pentru satul Taxobeni. Rezervoarele proiectate reprezintă construcții supraterane.</p> <p>Carcasa rezervoarelor:</p> <p>plăci din oțel galvanizat; construcție multistrat; îmbinare plăci cu șuruburi tip Geomet;</p> <p>grosimea panoului variază în funcție de calculul de rezistență al producătorului specific capacității, încărcării la</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>zăpadă, la vânt și conform zonei seismice specificate;</p> <p>rezervorul este fixat cu corniere curbate prinse de fundația betonată prin ancoră.</p> <p>Acoperiș rezervor:</p> <p>acoperișul este o structură rigidă din panouri din oțel sandwich, riflute, așezate pe structura de traverse confecționate din profile galvanizate. Sistemul de îmbinare etanș al panourilor acoperișului elimină infestarea cu apă rezultată din precipitații. Muchia rezervorului este protejată printr-o mască confecționată în unghi drept.</p> <p>Hidroizolație rezervor:</p> <p>hidroizolația este asigurată printr-o geomembrană;</p> <p>geomembrana este realizată în fabrică în concordanță cu dimensiunile exacte ale rezervorului pentru a asigura o hidroizolație perfectă;</p> <p>membrana este fixată pe circumferința rezervorului prin șuruburi pe inele din oțel pentru armare;</p> <p>între membrană și fundația betonată este așezat un strat de geotextil pentru protecția acesteia.</p>	
--	--	--	--	---	--

Izolație termică rezervor: pereții rezervorului sunt izolați cu polistiren grosime de 50 mm, fixate între panourile din oțel și membrană; rezervorul este dotat cu încălzitor electric de 3 kW, cu termostat inclus care pornește când temperatura apei scade sub +5 C°. Încălzitorul este montat pe peretele rezervorului în partea superioară în zona scării de acces.

6. STAȚIILE DE POMPARE

Proiectul prevede proiectarea a patru stații de pompare a apei pentru pomparea apei către localitățile supuse proiectului (pentru stația de pompare existentă SP-5 se preconizează doar schimbarea utilajului de pompare și a armăturilor).

Alegerea tipului și marca pompelor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: fiabilitate, economicitate, longevitate, ușor de exploatat, rezistență ridicată la coroziune.

În interiorul stației toate armăturile și conductele vor fi din oțel, conform СНиП 2.04.02-84, punctul 7.13.

Pentru stațiile de pompare se propune utilizarea instalațiilor de pompare moderne, care îndeplinesc

				<p>toate cerințele de proiectare și construcție, materialul pompelor este impermeabil și nu este supus asupra atacurilor chimice. Stațiile de pompare proiectate sunt dotate cu pompe de ridicare a presiunii și panou de comandă. Pompele de ridicare a presiunii vor pompa un debit constant pe parcursul zilei.</p> <p>Categoria de fiabilitate a stațiilor de pompare a apei – II.</p> <p>Caracteristica pompelor de ridicare a presiunii pentru stațiile de pompare Denumirea stației de pompare, Tipul pompei, debitul, înălțimea de pompare, Numărul de pompe, Puterea motorului, kW</p> <p>1. Stația de pompare Sculeni CR 20-4 A-A-A-E-HQQE, Q=15.0 m³/h, H=53.0 m 1 A + 1 R N=5.5 kW</p> <p>2. Stația de pompare (SP-5) CR 125-3 A-A-A-F-HQQE, Q=126.0 m³/h, H=77.0 m 2 A + 1 R N=37.0 kW</p> <p>3. Stația de pompare (SP-2) CR 125-3 A-A-A-E-HQQE, Q=119.0 m³/h, H=98.0 m 2 A + 1 R N=45.0 kW</p> <p>4. Stația de pompare Izvoare CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE, Q=29.0 m³/h, H=64.0 m 1 A + 1 R N=11.0 kW</p>	
--	--	--	--	--	--

7. STAȚIILE DE TRATARE/CLORINARE

Stațiile de clorinare pentru dezinfectarea apei se vor amplasa într-o construcție supraterană cu dimensiunile de 3,0 x 2,5 m.

Stațiile de clorinare se vor amplasa pe teritoriul stației de pompare SP-2 cât și pe teritoriul stației de tratare a apei Fălești (nefuncțională).

Dezinfectarea apei va avea loc cu soluția de hipoclorit de sodiu cu ajutorul unei pompe dozatoare.

Sistemul de clorinare este format din:

rezervor de hipoclorit din material plastic cu capacitatea de 500 litri prevăzut cu senzor de nivel pentru protecția pompei de dozare la mers în gol;

pompă de dozare a hipocloritului de sodiu;

debitmetru cu generator de impulsuri DN 200 mm cu un debit nominal de aproximativ 250,0 m³/h montat într-un cămin nou pe conducta de apă influentă în rezervoare amonte de secțiunea de injecție a hipocloritului;

traductor de clor liber rezidual pentru analiza cantității de clor remanent în conducta de distribuție aval de rezervoare,

					<p>prevăzut cu filtru de impurități de 50 microni și posibilitate de evacuare a apei analizate la canalizare;</p> <p>unitate automată de control pentru comanda a pompei de dozare automat în funcție de debitul de apă brută influent în rezervoare și de cantitatea de clor rezidual din conducta de distribuție.</p> <p>Stațiile de clorinare reprezintă o instalație automată de dozare a soluției de hipoclorit de sodiu în conducta de aducțiune spre rezervoare. Dozarea se va realiza automat în funcție de debitul de apă în conducta de aducțiune (măsurat de un debitmetru cu impulsuri) și de valoarea concentrației de clor rezidual din apă (măsurat de senzorul de clor).</p>	
<p><i>Valoarea estimativă totală: 65 618 050,00 MDL fără TVA</i></p>						

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):


Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Grupul de lucru va selecta ofertantul a cărui ofertă va întruni toate cerințele de calificare și selecție și va avea cel mai mic preț.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Nu este cazul <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

Conducătorul grupului de lucru:**Șef Secția Administrativă ADR Nord**

Ion ILIEV




L.Ș.

**Responsabil de întocmirea acestui anunț:**

Denis Gudumac, specialist achiziții

**Avizat de:**

CONSTANTIN BÂNDIU

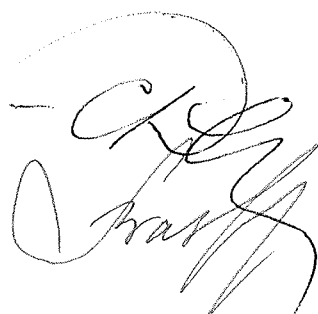

SVETLANA BAZATIN